


Spôsob križovania inžinierskych sietí s plynovodom podľa STN 73 6005


Križovanie kanalizácie bez úpravy




Križovanie kanalizácie s úpravou





Križovanie vodovodu s plynovodom



Križovanie tepelného kanála s plynovodom




Križovanie vodovodu s káblami VN, NN, TEL. VER.OSV.




Súbeh inžinierskych sietí s plynovodom podľa STN 73 6005


Súbeh kanalizácie s plynovodom




Súbeh vodovodu s plynovodom




Súbeh tepelného kanála s plynovodom



Súbeh silových káblov s plynovodom




Súbeh telekomunikačných káblov s plynovodom



Ochranné pásma sietí

Druh siete	Ochranné pásmo - vzdialenosť od povrchu siete (m)
vodovod do DN 500	1,5
vodovod nad DN 500	2,5
kanalizácia do DN 500	1,5
kanalizácia nad DN 500	2,5
NTL, STL plynovod	1,0
tepelná sieť	2,5
elektrický kábel do 110 kV	1,0

Vzorový rez uloženia potrubia - PE

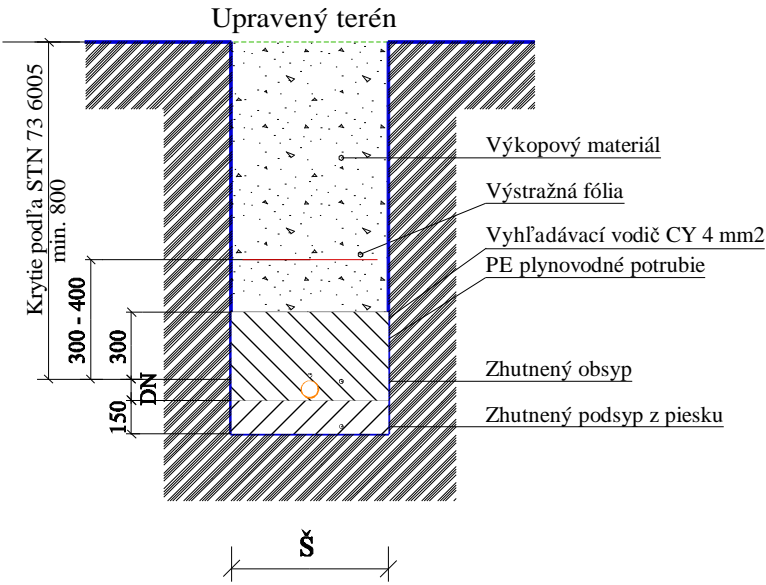

Poznámky :

- pred začatím výkopových prác treba prizvať organizácie spravujúce podzemné vedenia na ich vytýčenie !
- výkopové práce pri križovaní je potrebné robiť len ručne !
- konkrétne hĺbky pri križovaní jestvujúcich vedení upraviť na základe skutočného krytia podzemných vedení zistených pri ich vytýčení alebo odkopaní.
- pri ukladaní dodržať minimálne krytie ukladaného vedenia podľa STN 736005 !
- pri križovaní podzemných vedení, kábel uložiť do chráničky s presahom 1000 mm na obe strany križovaného vedenia.

Predpokladané krytie jestvujúcich podzemných vedení

káble NN, VO	- 700 až 800 mm
káble slaboprúdu	- 400 až 600 mm
káble VN	- 1000 mm
vodovod	- min. 1400 mm
plynovod	- 800 až 1100 mm
kanalizácia	- min. 1500 mm

Plynoinštalácia

Zodp. proj.	Gabriel Veres	Gabriel Veres Stavbárov 6/4, 945 01 Komárno IČO : 37199447, DIČ : 1044052680 reg.č. : 839/2002	
Vypracoval	Gabriel Veres		
Investor	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.Slobody 19B, Komárno		
Miesto stavby	Komárno, č.parc. 4088/2,3; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2		
Názov stavby		Dátum	10.2018
Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania		Stupeň	PD pre stav.pov.
		Formát	2xA4
		Mierka	Číslo výkr.
Obsah	Vzorový rez uloženia potrubia - PE Súbeh a križovanie inž. sietí s plynovodom	-	P-4