


Situácia

M=1:250

Jestvujúci vstup
k objektu

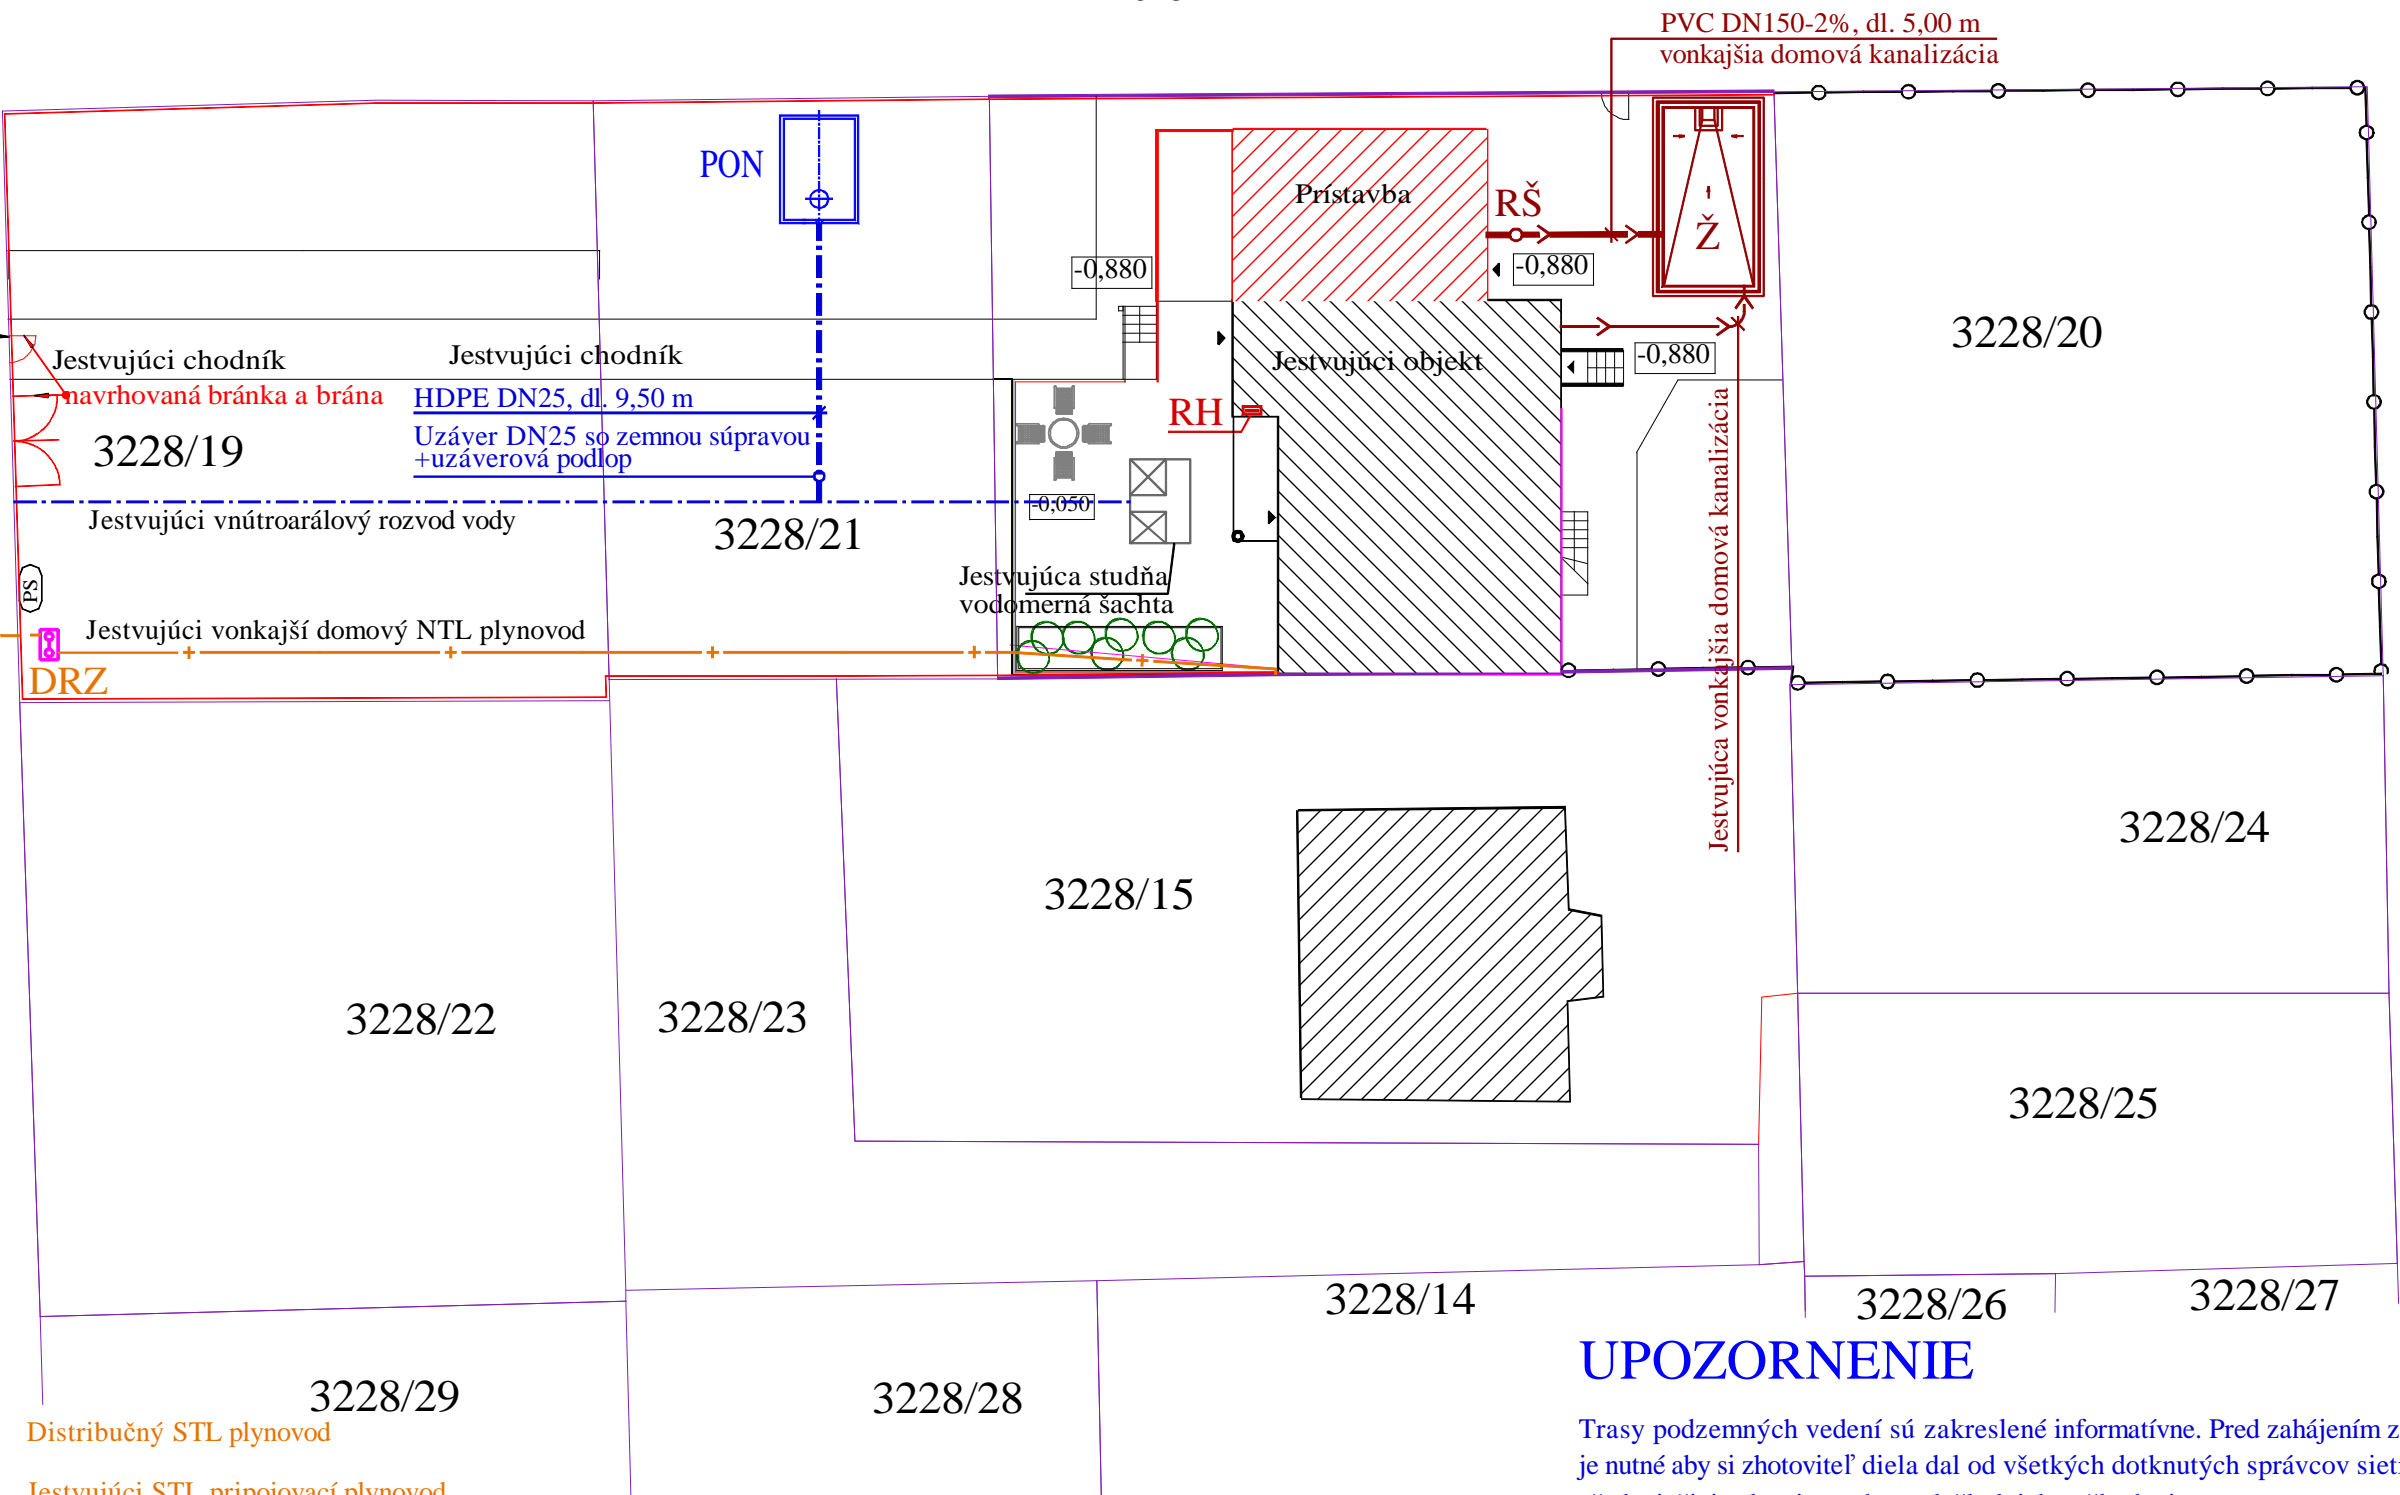

LEGENDA

- Distribučný STL plynovod
- Jestvujúci STL pripojovací plynovod
- Jestvujúci NTL vonkajší domový plynovod (PN 2 kPa)
- Jestvujúca domová regulačná zostava
- Jestvujúca vonk.dom.kanalizácia z kanalizačného PVC
- Navrhovaná vonk.dom.kanalizácia z kanalizačného PVC
- Navrhovaná prefabrikovaná žumpa V=25 m3
- Navrhovaná kanalizačná revízna šachta PVC DN 400
- Jestvujúci hlavný rozvádzač + meranie spotreby
- Jestvujúci vnútroareálový rozvod vody
- Navrhovaný vnútroareálový rozvod vody
- Navrhovaná požiarová nádrž V=15 m3

UPOZORNENIE

Trasy podzemných vedení sú zakreslené informatívne. Pred zahájením zemných prác je nutné aby si zhotoviteľ diela dal od všetkých dotknutých správcov sietí vytýčiť všetky inžinierske siete, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri priestorovom usporiadaní podzemných vedení je potrebné dodržať min. vzdialenosti v horizontálnom a vertikálnom smere podľa STN 73 6005. Pri križení iných inžinierskych sietí je nutný ručný výkop. Všetky zemné práce je potrebné prevádzať podľa STN 73 3050.

Zdravotechnika

Zodp. proj.	Gabriel Veres	Gabriel Veres Stavbárov 6/4, 945 01 Komárno IČO : 37199447, DIČ : 1044052680 reg.č. : 839/2002	
Vypracoval	Gabriel Veres		
Investor	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.Slobody 19B, Komárno		
Miesto stavby	Balvany, č.p. 3228/16, 19, 21, 54		
Názov stavby		Dátum	10.2018
Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania		Stupeň	PD pre stav.pov.
		Formát	2xA4
Obsah		Mierka	Číslo výkr.
Situácia		1:250	ZT-1

