


Pôdorys 3.NP

M=1:100

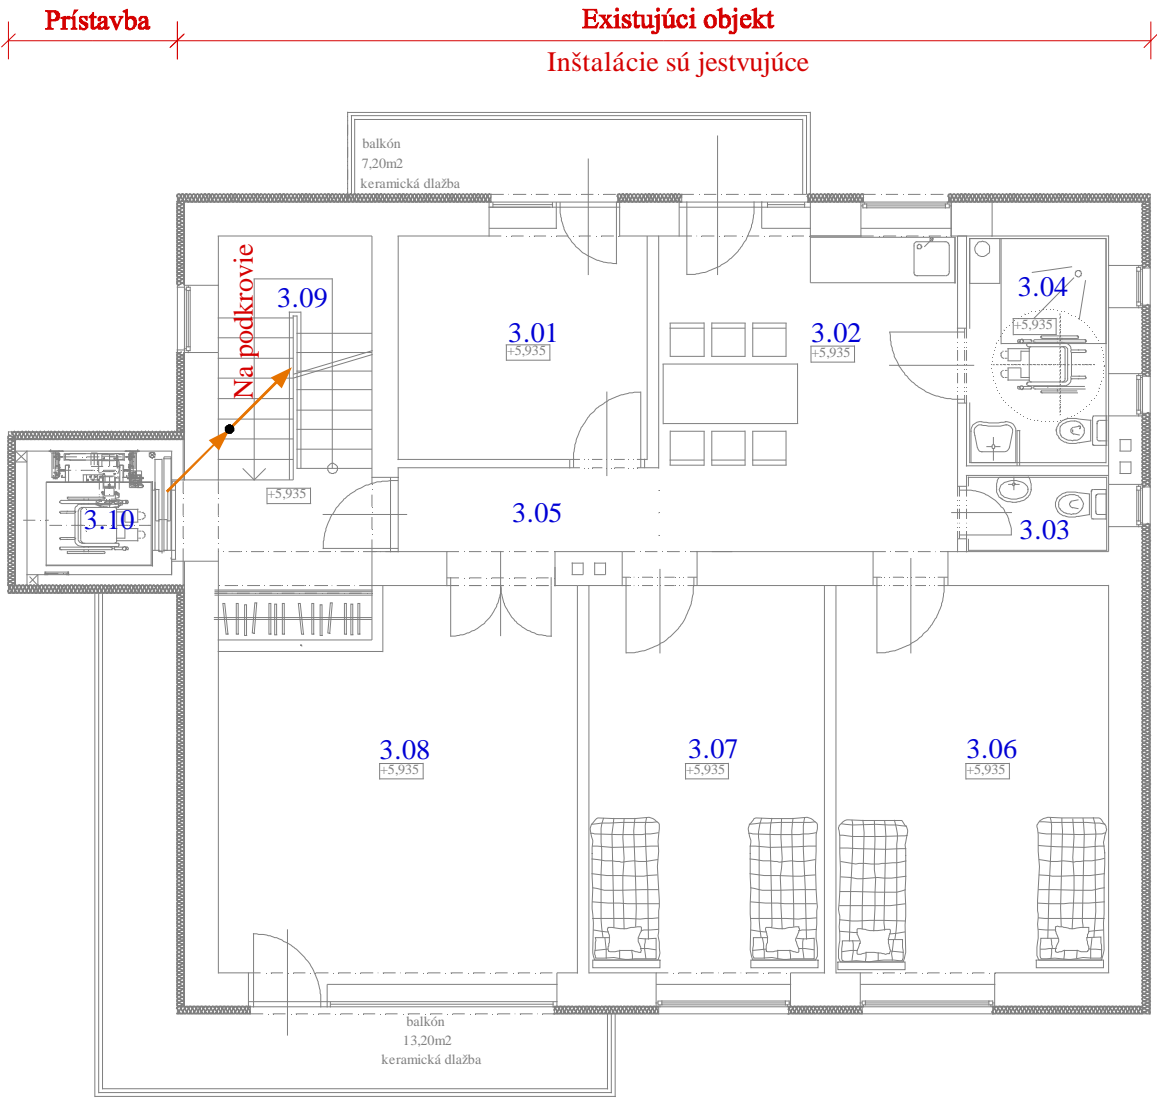


LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m	Názov - určenie	Plocha m2
DENNÁ MIESTNOSŤ		
3.01	PERSONÁL	9,96
3.02	KUCHYŇA+JEDÁLEŇ	16,88
3.03	WC BEZBARIEROVÁ	1,95
3.04	KÚPEĽŇA	5,84
3.05	CHODBA	3,92
3.06	IZBA	19,16
3.07	IZBA	16,57
3.08	IZBA	23,52
3.09	SCHODISKO	11,08
3.10	VÝŤAH	1,54
Spolu		110,42

Poznámky

Napäťová sústava 3+PE+N 50Hz, 400V/230V/TN-S
Ochrana pred úrazom elektr. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2007
411 Ochranné opatrenia :
411.2 základná ochrana (priamy dotyk)
A.1 základná izolácia živých častí
A.2 zábrany alebo kryty
B.2 prekážky
B.3 umiestnenie mimo dosahu
411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (nepriamy dotyk)
411.3.1 ochrana uzemnením a pospojovaním
411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič

Miestnosť	Vonkajšie vplyvy
Vnútorné priestory	AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
Vonkajšie priestory pod prístreškom	AA7,AB7,AC1,AD1,AE2,AF2,AG1,AH1,AK1,AL2,AM1 AN2,AP1,AQ2,AR1,AS2,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1
Vnútorné priestory kúpeľňa - zóna 0,1,2	AA5,AB5,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,AU1,AT1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
Vonkajšie priestory	AA7,AB7,AC1,AD2,AE2,AF2,AG1,AH1,AK1,AL2,AM1 AN2,AP1,AQ2,AR1,AS2,AU1,AT1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1



Elektroinštalácia

Zodp. proj.	Gabriel Veres, Ing. Szilárd Gaál	Gabriel Veres Stavbárov 6/4, 945 01 Komárno IČO : 37199447, DIČ : 1044052680 reg.č. : 839/2002	
Vypracoval	Gabriel Veres		
Investor	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.Slobody 19B, Komárno		
Miesto stavby	Komárno, č.parc. 4088/2,3; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2		
Názov stavby Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania		Dátum	10.2018
		Stupeň	PD pre stav.pov.
		Formát	2xA4
		Mierka	Číslo výkr. 1:100 EL-3
Obsah	Pôdorys 3.NP		