


# Pôdorys podkrovia

M=1:100


## LEGENDA

- prívodné potrubie vykurovacej vody
- vratné potrubie vykurovacej vody
- smer prúdenia teplotnosného média v potrubí
- zmena priemeru potrubia
- vykurovacie telesá oceľové doskové KORAD Ventil-kompakt  
termostatická hlavica HERZ  
pripájacia súprava HERZ 3000 (3050)
- VO

odvzdušňovacia zátka vykurovacieho telesa

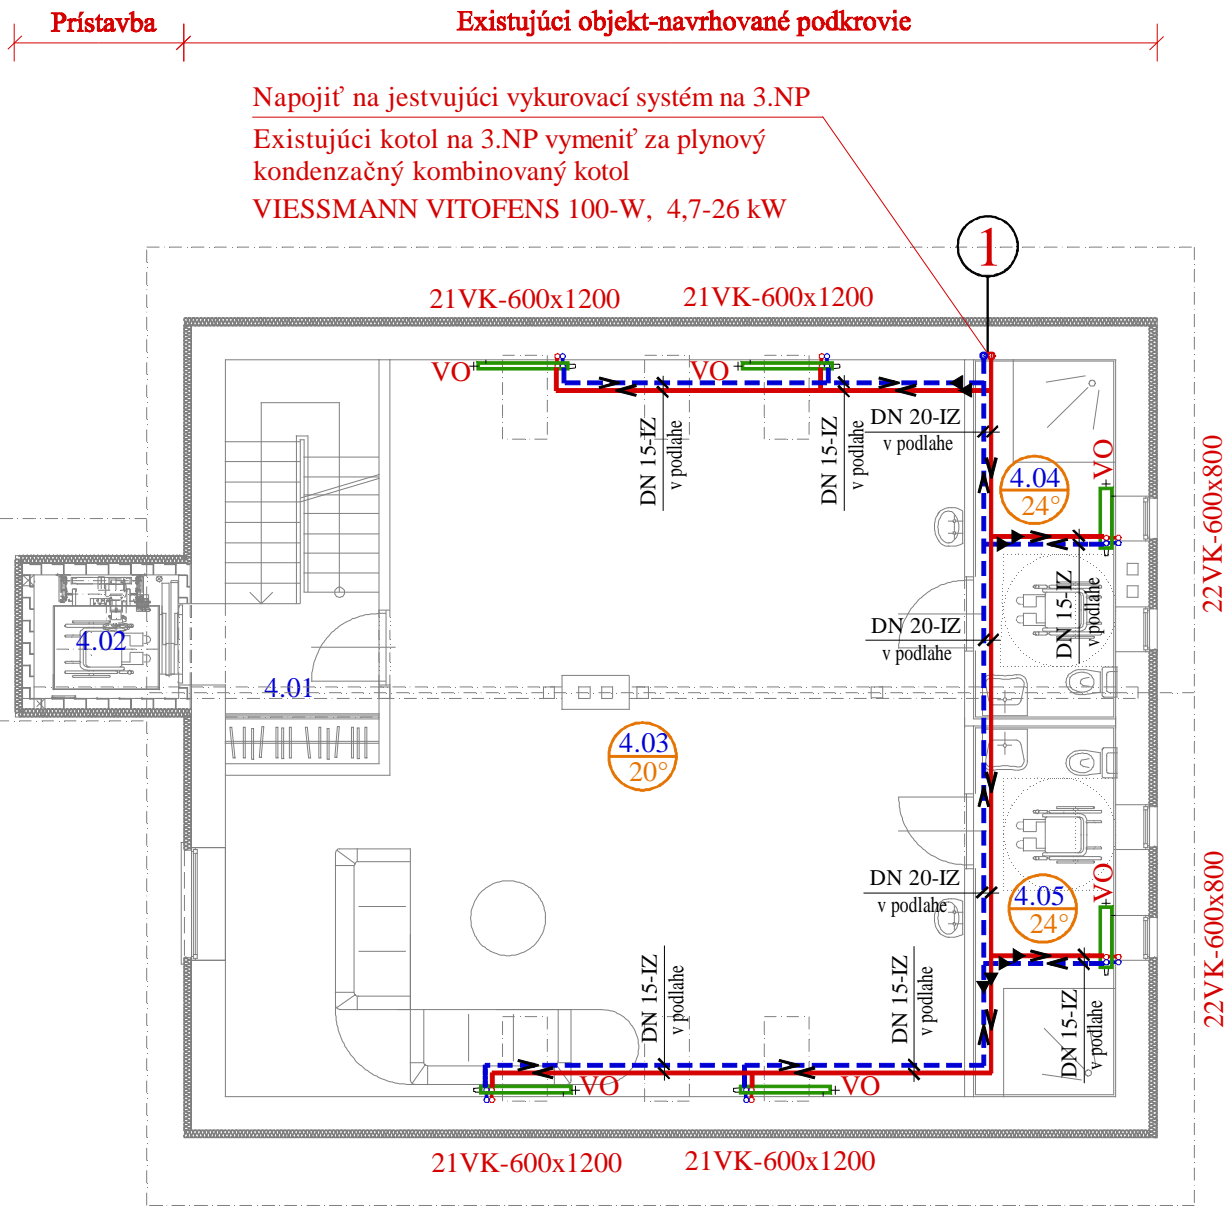

### Umiestnenie a pripojenie radiátora na rozvod ÚK

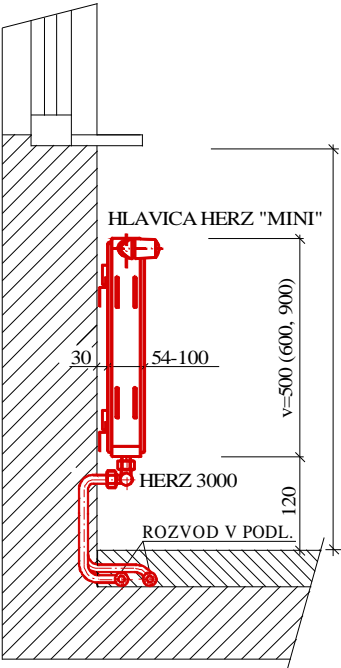

## LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.m	Názov - určenie	Plocha m2
4.01	SCHODISKO	11,19
4.02	VÝŤAH	1,54
4.03	SPOL. MIESTNOSŤ	85,92
4.04	KÚPEĽŇA - PERSONÁL	8,97
4.05	KÚPEĽŇA - KLIENTI	8,97
Spolu		110,42

### Legenda izolácií

Dimenzia potrubia	Hrúbka izolácie	Typ izolácie
DN 15 mm	19 mm	ARMAFLEX AC
DN 20 mm	25 mm	ARMAFLEX AC
DN 25 mm	32 mm	ARMAFLEX AC
DN 32 mm	32 mm	ARMAFLEX AC

### Ústredné vykurovanie

Zodp. proj.	Gabriel Veres	<b>Gabriel Veres</b> Stavbárov 6/4, 945 01 Komárno IČO : 37199447, DIČ : 1044052680 reg.č. : 839/2002	
Vypracoval	Gabriel Veres		
Investor	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.Slobody 19B, Komárno		
Miesto stavby	Komárno, č.parc. 4088/2,3; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2		
Názov stavby		Dátum	10.2018
Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania		Stupeň	PD pre stav.pov.
		Formát	2xA4
		Mierka	Číslo výkr.
Obsah	Pôdorys podkrovia	1:100	UV-1